




Bakterie grupy coli w wodociągu w Siemianach - problem zażegnany

data aktualizacji: 2016.09.19

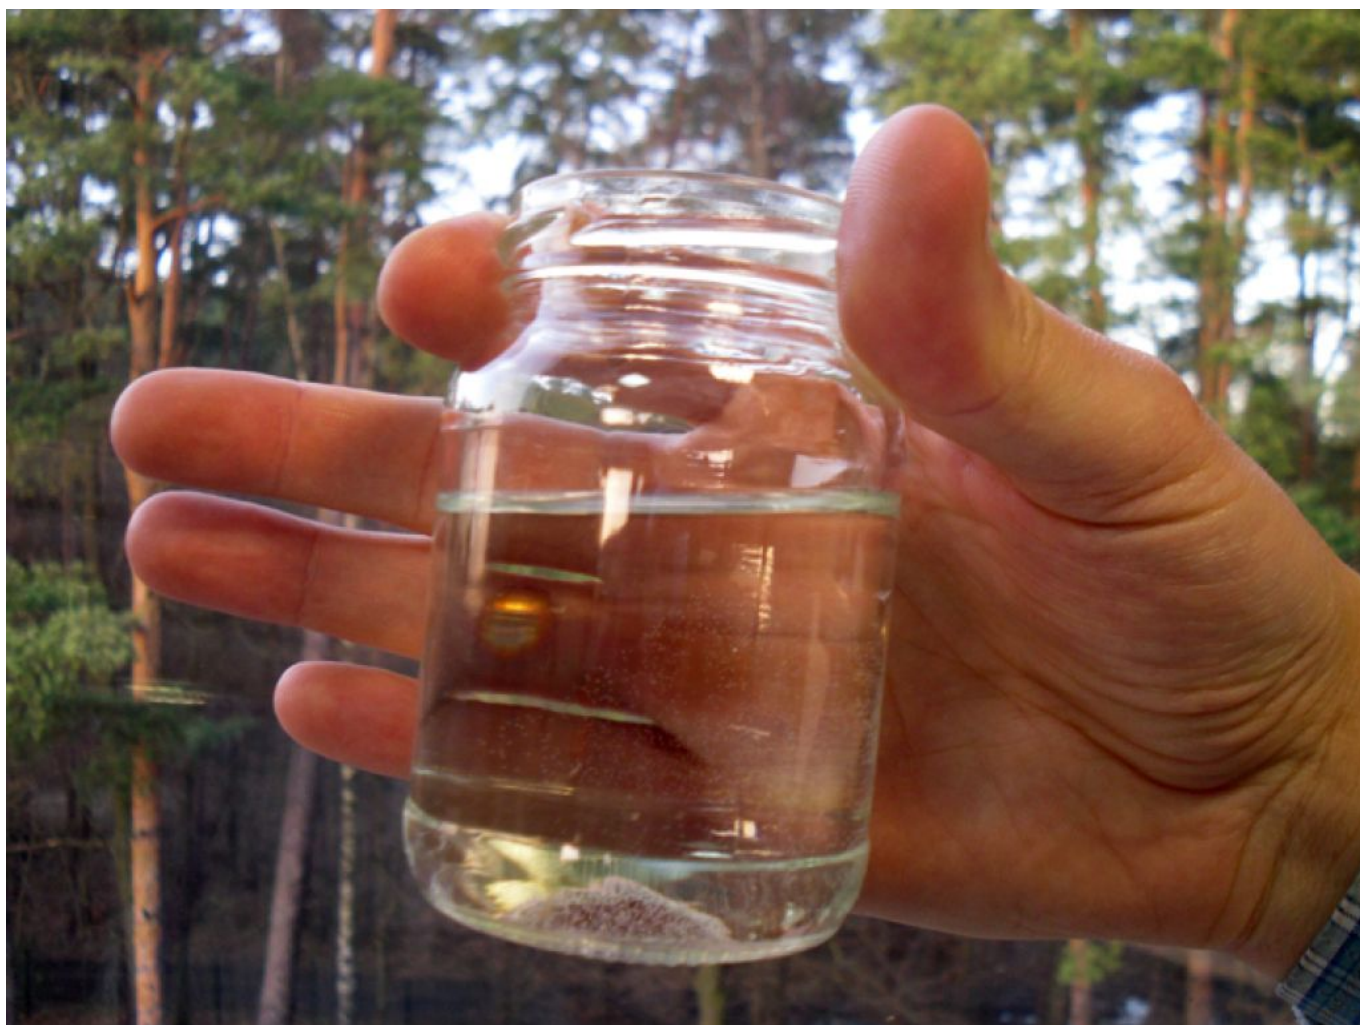

Udało się już przywrócić przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Siemianach w gminie Iława. Stosowne prace prowadził administrator wodociągu, w którym wykryto skażenie mikrobiologiczne, spółka Spomer pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie.

W ubiegłym tygodniu w wodociągu, który zaopatruje w wodę mieszkańców Siemian, Jeziorna i Szwałewa, wykryto przekroczenie dopuszczalnej normy bakterii z grupy coli. W związku z tym przez kilka dni obowiązywał zakaz spożywania przez ludzi wody.

W datowanym na dzisiaj (19 września) komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje o tym, że woda nadaje się już do spożycia przez ludzi.

- Wyniki badań wody pobranej z wodociągu publicznego w Siemianach w dniu 16 września 2016 r. nie wykazały przekroczeń parametrów pod względem mikrobiologicznym - informuje Sanepid.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/46399-bakterie-grupy-coli-w-wodociagu-w-siemiach-problem-zazegnany>